

Krav til kart som vedlegg til utsleppssøknad.


- Kva bør merkast på kartet?

Gnr. Bnr. Fnr. i Ullensvang kommune.

Kart over den aktuelle eiendomen i målestokk 1:5000 eller større skal leggjast ved søknad søknad om utsleppsløyve. Fortrinnsvis er storleik 1:500 eller 1:1000 å føretrekkja. **Bygningar, eigedomsgrenser og tilkomst til veg skal kome fram av kart.** I tillegg bør minimum følgjande opplysningar visast på kart:

- Gnr./bnr. på den aktuelle eiendomen
- Målestokk på kartet, eks M 1:1000
- Pil med angivelse for nord på kartet: **N** ↑
- Anbefalt lokalisering av kummer som;
 - **Slamavskiljar:** 
 - **Pumpekum:** 
 - **Kum:** (fordelingskum, inspeksjonskum, prøvetakingskum) 
 - **Reinseanlegg:** (minireinseanlegg eller reinseanlegg for gråvatn)
 - **Tett tank:** 
 - **Lokalisering av areal for infiltrasjon:** 
 - **Lokalisering av tømme plass:** ↓
 - **Lokalisering av brønnar:** ●●
 - *Det viktig å spesifisera i kommentar, kva type brønn det snakk om, for eksempel borebrønn i fjell, borebrønn i lausmassar, gravd brønn osv.*
 - **Strømningsretning for infiltrert vatn i grunn:** →
 - **Registrert fjell i dagen:** ⚓
 - **Undersøkte lokalitetar:** ①..... ⑤
 - Spillvatn sjølvfallsleidning: _____
 - Spillvatn pumpleidning: _____
 - Avstand til eit fastpunkt: - - - - -

Eksempel på kartvedlegg sjå neste side.

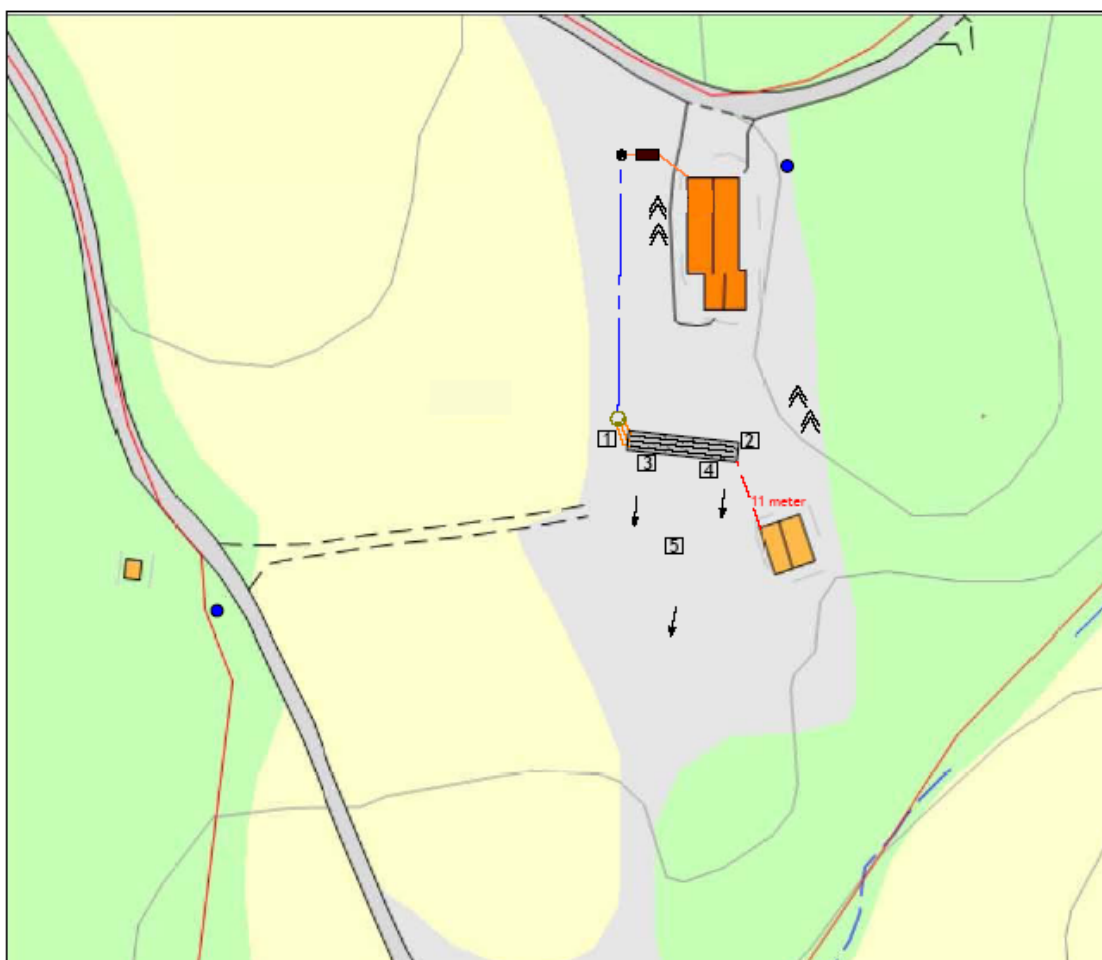

Tegnforklaring:

Slamavskiller og pumpekum	
Infiltrasjonsfilter	
Fordelingskum	
Selvfallsledning	
Pumpeledning	

Drikkevannsbrønn	
Strømningsretning	
Undersøkte lokaliteter	
Fjell i dagen	
Avstand til fastpunkt	

↑ N
M 1:1000

Kart over den undersøkte eiendommen, gnr/bnr. 0/0, i NN kommune med lokalisering av avløpsrenseanlegg.

Infiltrasjonsfilteret skal lokaliseres som vist på kartet.

Lokalisering av kummer er et forslag, men det er viktig at kummer lokaliseres slik at de er tilgjengelige for tømning og service/vedlikehold.

Kommentarer:

● = begge er borebrønn i fjell